


Ministerio de Educación
Dirección de Planificación
Gerencia de Monitoreo y Gestión de la Calidad
Departamento de Monitoreo
Coordinación de Servicios de Información y Divulgación

“SERVICIOS BÁSICOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS AÑO 2017”



ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA

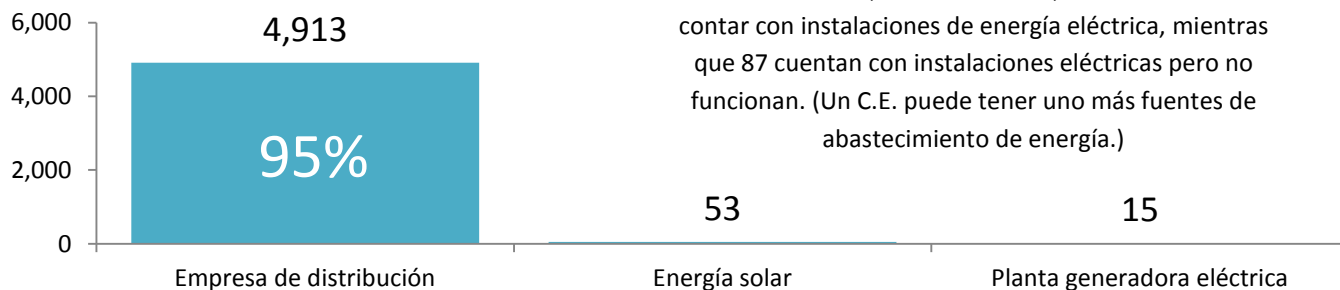

De un total de 5,147 C.E Públicos, 93 declararon no contar con instalaciones de energía eléctrica, mientras que 87 cuentan con instalaciones eléctricas pero no funcionan. (Un C.E. puede tener uno más fuentes de abastecimiento de energía.)



ABASTECIMIENTO DE AGUA


TIPO	C.E	%	Rural	%	Urbana	%
Cañería interna al centro educativo	4,103	79.72%	2,880	74.30%	1,223	96.22%
Acarreo (río, lago, nacimiento de agua)	352	6.84%	346	8.93%	6	0.47%
Aguas lluvias (cisterna o tanque)	459	8.92%	428	11.04%	31	2.44%
Pila pública	38	0.74%	31	0.80%	7	0.55%
Pozo	689	13.39%	616	15.89%	73	5.74%
Pipa	125	2.43%	106	2.73%	19	1.49%

Nota: Un C.E. puede tener una o más fuentes de abastecimiento.

Porcentajes calculados en base a 5,147 C.E. del sector público; 1,271 ubicados en la zona urbana y 3,876 de la zona rural.



C.E POR TIPO DE SERVICIOS SANITARIOS

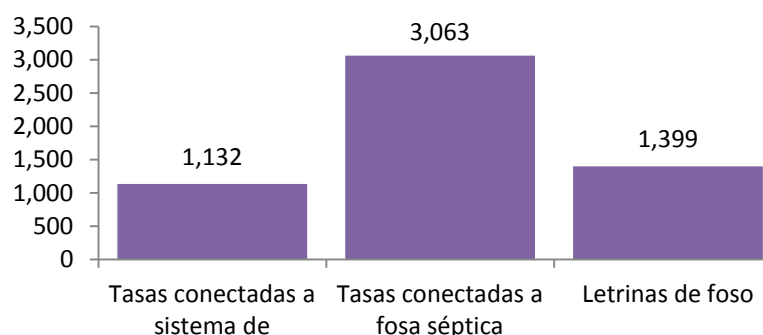

Nota: Un C.E. puede tener una o más tipos de servicios sanitarios.

CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD

